
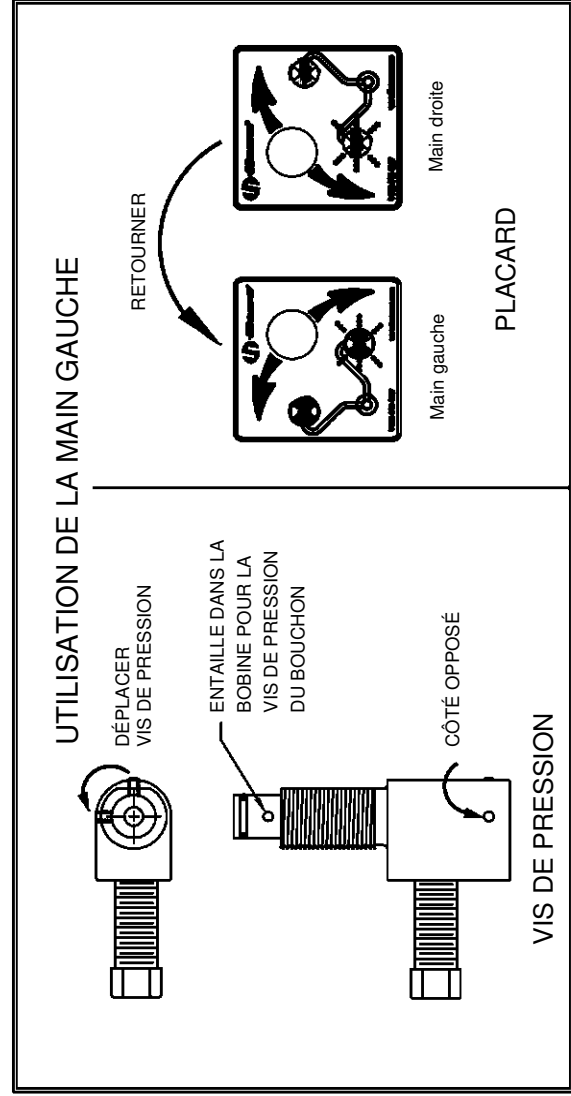



REMARQUES :

1. LA NORME ANSI Z388.1-2009 SPÉCIFIÉ QUE LA HAUTEUR DE LA BUSE DE LAVAGE OCULAIRE DOIT ÊTRE DE 83.8 CM (33 po) À 114.3 cm (45 po) AU-DESSUS DU PLANCHER ET À AU MOINS À 15.2 cm (6 po) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
2. FAIRE L'INSTALLATION DE SORTE QUE LA TÊTE DE LAVAGE OCULAIRE SOIT AU-DESSUS DU LAVABO LORSQU'ELLE FONCTIONNE.
3. PERCER UN TROU DE 35 mm [01 1/3 po] À L'ENDROIT OÙ L'UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉE.
4. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE ±6.4 mm (±1/2 po).

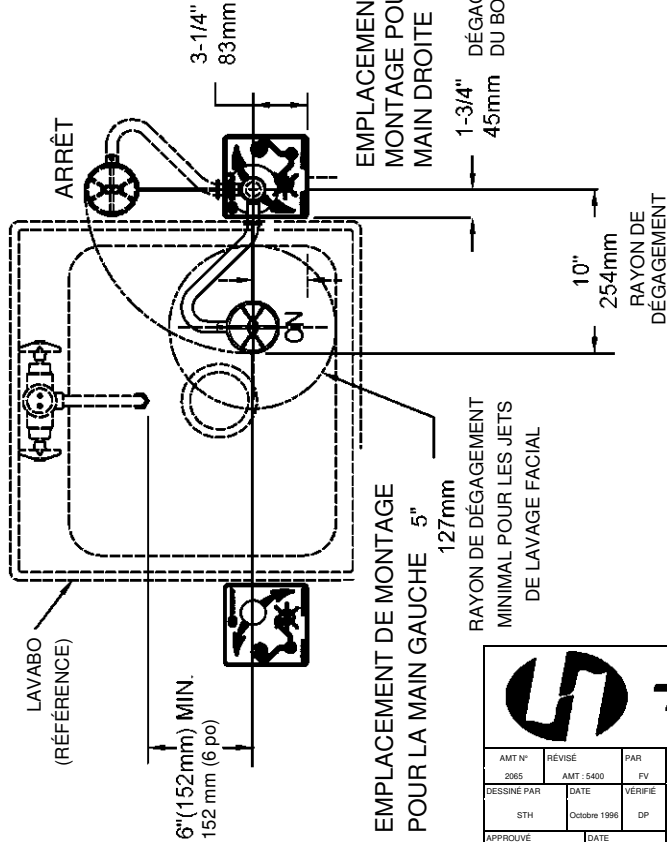

1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM
SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM

| | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| AMT N° 2065 | RÉVISE AMT : 5400 | PAR FV | MODELE(S) 7611 | NUMÉRO DE PIÈCE 0002080063.D |
| DESSINE PAR STH | DATE Octobre 1996 | VÉRIFIE DP | | RÉVISION 11 |
| APPROUVE IR | DATE 2019-05-30 | ÉCHELLE : 8:1 | TYPE DE DESSIN : INSTALLATION | TAILLE : A FEUILLE 1 DE 2 |

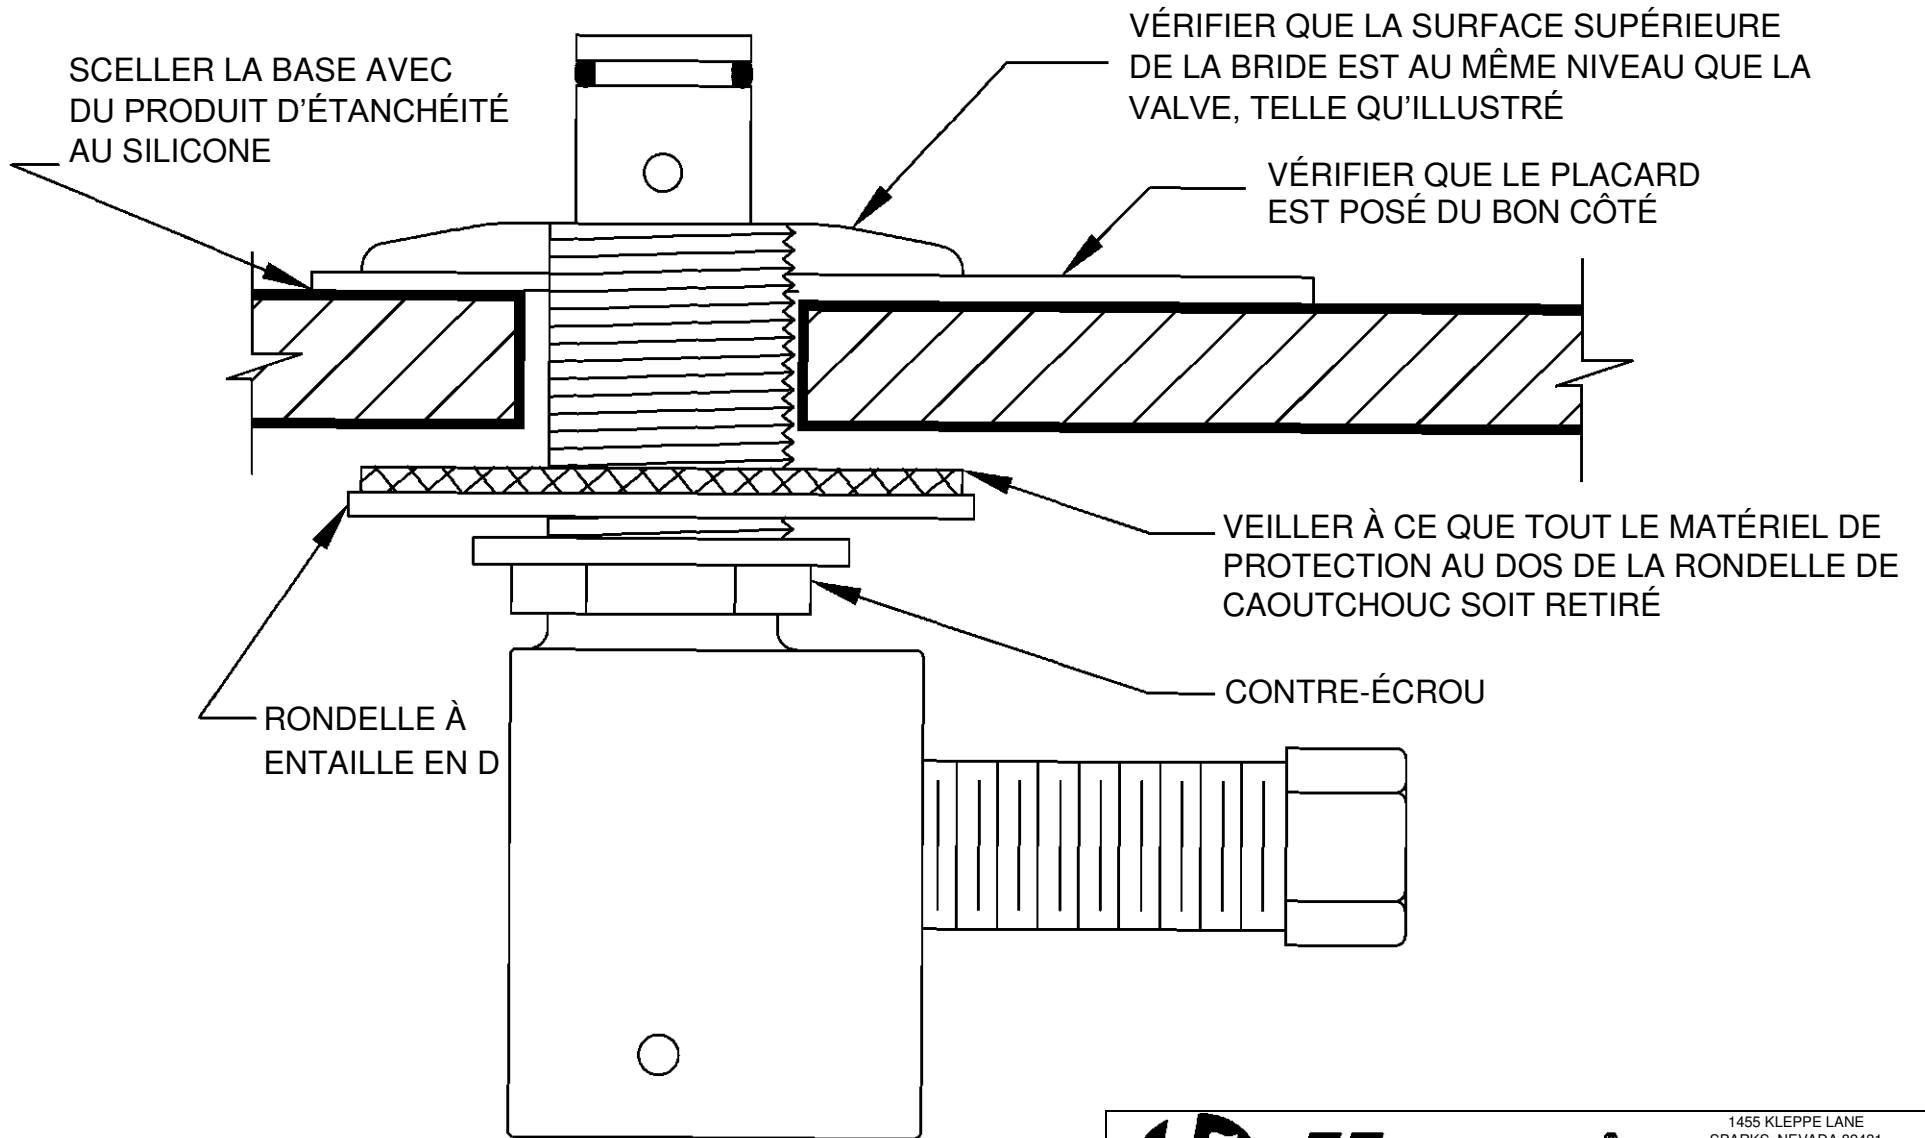

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---|
|  | | | 1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM | |
| | | | AMT N° : AMT : 5400 DESSINE PAR : STH APPROUVÉ : IR | RÉVISÉ : FV DATE : Octobre 1998 DATE : 2019-05-30 |
| ÉCHELLE : 1:1 | | TYPE DE DESSIN : INSTALLATION | TAILLE : A FEUILLE 2 DE 2 | |